


NOTAS DE PROJETO:

- 1 - CABO DE MÉDIA TENSÃO NÃO ESPECIFICADO SERÁ DO TIPO 3x1x50mm² + 9,5mm²
 2 - ESTRUTURAS SECUNDÁRIA NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO SI-1
 3 - ESTRUTURAS PRIMÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO CE1
 4 - POSTES NÃO COTADOS SÃO DO TIPO 10/150 KGF.
 5 - OS POSTES 10/300 KGF, NO FINAL DE REDE DE BT DEVERÁ TER A SUA BASE REFORÇADA.
 6 - O NEUTRO DE TODO O FIM DE LINHA DA BAIXA TENSÃO DEVERÁ SER ATERRADO COM UMA HASTE DO TIPO COOPERWELLD
 7 - O ATERRAMENTO DO MENSAEIRO DEVER SER INTERLIGADO AO NEUTRO DA REDE DE BT (CASO HAJA NO LOCAL).
 8 - AS ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS SERÃO DO TIPO:

II SECCIONAMENTO DE CIRCUITO — ATERRAMENTO

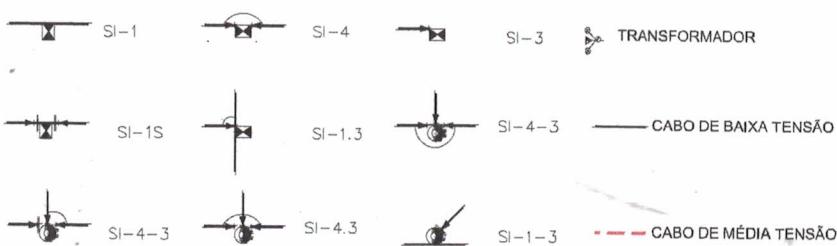

NOTAS ENERGISA:

- 1 - INSTALAR PADRÃO CONVENCIONAL PREVENDO A INSTALAÇÃO DA MEDAÇÃO NO PADRÃO, NÃO SERÁ MAIS INSTALADO EM CAIXAS TIPO CP REDE EM LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS.
- 2 - VERIFICAR MODELO DE PADRÃO NORMA TÉCNICA ENERGISA: NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU-001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS OU AGRUPADAS ATÉ 3 UNIDADES CONSUMidorAS.
- 3 - INSTALAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NOVOS, CONFORME CADASTRO TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA E DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS ATUAIS E VIGENTES.
- 4 - APRESENTAR NOATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO O ATESTADO DE ALINHAMENTO DOS POSTES A SEREM IMPLANTADOS EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
- 5 - APRESENTAR NOATO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTORIZANDO A INSTALAÇÃO E O FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTA DO MUNICÍPIO.
- 6 - A OBRA DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA CREDENCIADA JUNTO AO CREA, APRESENTAR CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA QUANDO DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM ART DE EXECUÇÃO.
- 7 - TODOS OS POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER INSTALADOS NAS CALÇADAS, POREM PARA MELHOR COMPRENSÃO DO DESENHO FORAM INDICADOS NA RUA.
- 8 - OS POSTES QUE SUSTENTAM AS REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVEM SER INSTALADOS NAS DIVISAS DE LOTES CONFORME PROJETO.



Fernanda Volf
Fernanda Volf
 Arquiteta e Urbanista
 CAU.A61657-5



RDU TRIFÁSICA CLASSE 13.8 KV

DATA: 10/06/2021

PROP/RIO.:

BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE LTDA

ART: 122021007430

PROP/DE:

BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE

FOLHA: 01/06

TRAFO:

2 X 45 kVA e 1 X 75 kVA 13,8 KV 220/127V

EXT.:

1.0 km REDE MT e 1,3 km BT

ESCALA H 1/1000
V

MUN.:

QUERÊNCIA - MT

DES: VALDEIR MENEZES