


Tensão (kV)	Afastamentos mínimos (mm)						
	a	b	c	K ≤ 2.500	K > 2.500	e	g
15	800	500	800	d	f	800	800
25 / 36,2	900	700	900	350	150	500	200
						1.000	1.000

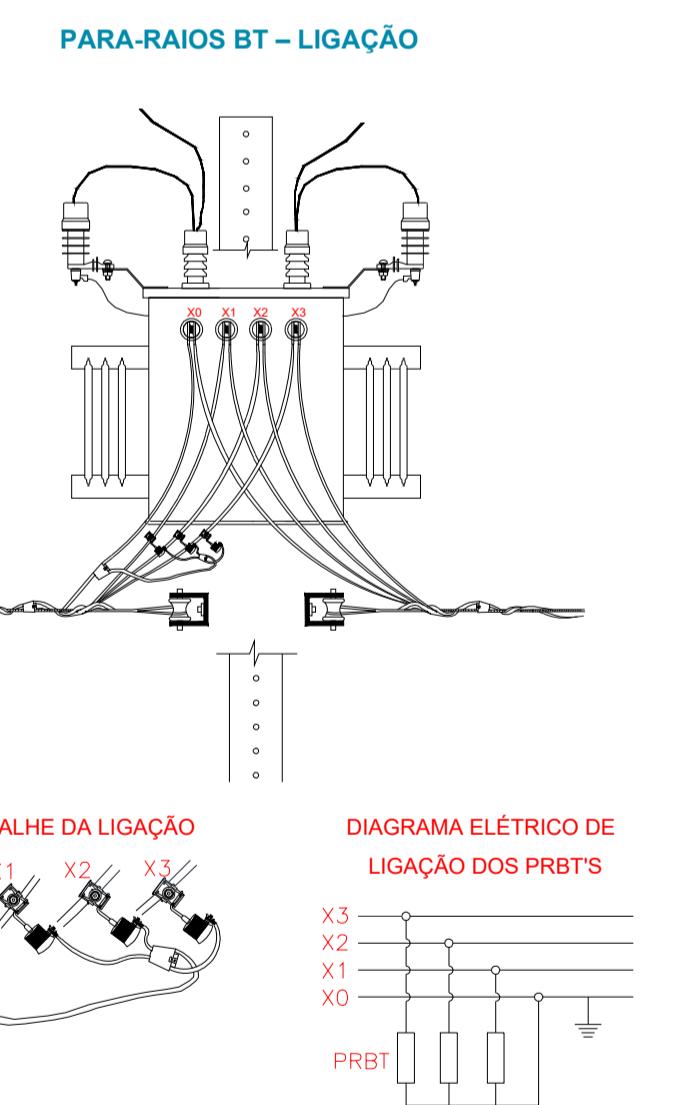

OBSERVAÇÕES:	energia SOM
Esta aprovação não exime a firma contratada das responsabilidades quanto ao aterramento das estruturas e normas aplicáveis.	PROPRIETÁRIO :
Nº Aprovação: 1450221 /DCMD/2021.	RESP. TÉCNICO:
Data: 07/07/2021	PLANEEL
Marcelo Donizeti Pazoti Validado por: Neyton Soares de Lara	RDU TRIFÁSICA CLASSE 13.8 KV
	DATA: 10/06/2021

PROPRIETÁRIO :

Mauricio Antonio Morbeck Curvo
ENGENHEIRO ELECTRICISTA

RESP. TÉCNICO:

Mauricio Antonio Morbeck Curvo
ENGENHEIRO ELECTRICISTA

PROP/RIO:	BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE LTDA	ART:	122021007430
PROP/DE:	BOSQUE DAS ACÁCIAS SPE	FOLHA:	06/06
TRAFO:	2 X 45 KVA e 1 X 75 KVA 13,8 KV 220/127V		
EXT.:	1.0 km REDE MT e 1,3 km BT	ESCALA:	H 1/1000 V
MUN.:	QUERÊNCIA - MT	DES:	VALDEIR MENEZES