


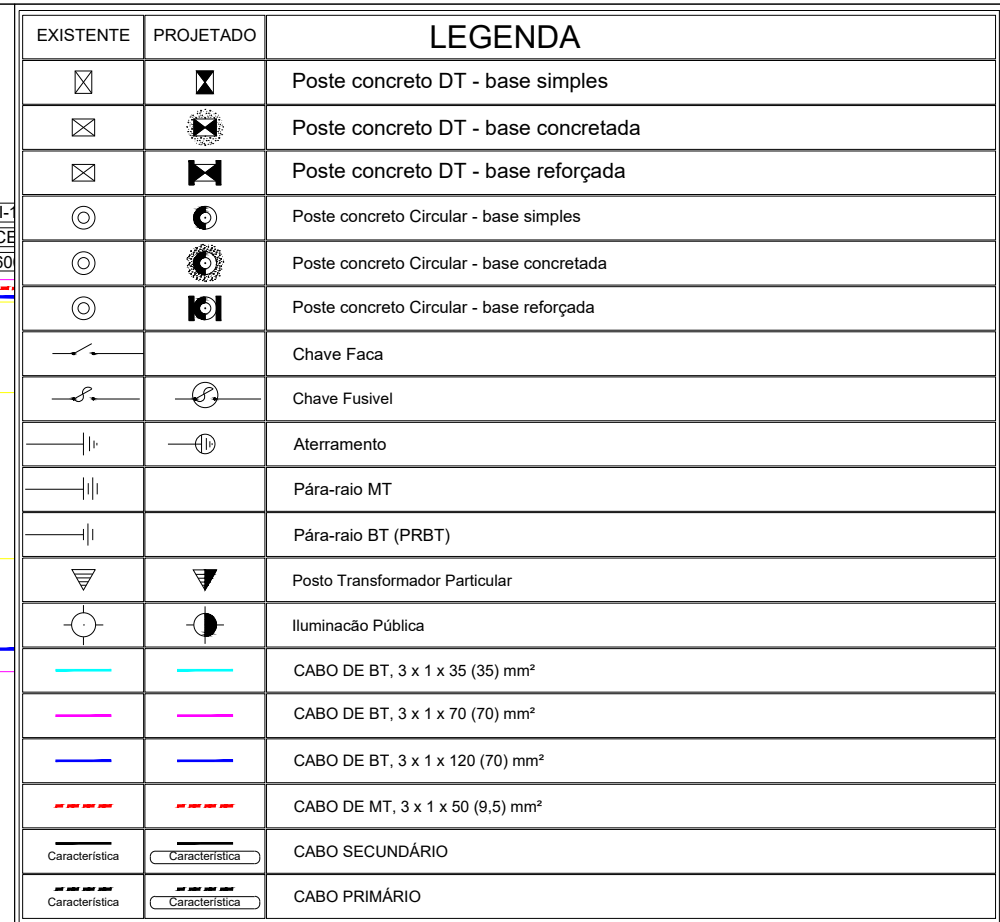

- 1 - CABO DE MÉDIA TENSÃO NÃO ESPECIFICADO SERÁ DO TIPO 3x150mm² + 9,5mm²
- 2 - ESTRUTURAS SECUNDÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO SI-1
- 3 - ESTRUTURAS PRIMÁRIAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DO TIPO CE1
- 4 - POSTES NÃO COTADOS SÃO DO TIPO 10/150 KGf.
- 5 - OS POSTES 10/300 KGf. NO FINAL DE REDE DE BT DEVERÁ TER A SUA BASE REFORÇADA.
- 6 - O NEUTRO DE TUDO O FIM DE REDE DE BT DEVERÁ SER ATERRADO COM UMA HASTE DO TIPO COOPERWELLD
- 7 - O ATERRAMENTO DO MENSAGEIRO DEVER SER INTERLIGADO AO NEUTRO DA REDE DE BT (CASO HAJA NO LOCAL.
- 8 - AS ARMAÇÕES SECUNDÁRIAS SERÃO DO TIPO:

	SI-1		SI-4		SI-3
	SI-1S		SI-1.3		SI-4.3
	SI-4.3		SI-4.3		SI-1.3

- 1 - INSTALAR PADRÃO DE MEDIÇÃO CONVENCIONAL, NÃO SERÁ INSTALADO MEDIÇÃO EM CAIXAS TIPO CP DEDE IM LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS.
- 2 - VERIFICAR MODELO DE PADRÃO NORMA TÉCNICA ENERGISA.
- 3 - NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA DE FORTALECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO SECUNDÁRIA, EDIFICAÇÕES INDIVIDUAIS OU AGREGADAS, ATÉ 3 UNIDADES CONSUMIDORAS.
- 3 - INSTALAR EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS NÓVOS, CONFORME CADASTRO TÉCNICO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGIA DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES.
- 4 - APROVAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO, ATESTADO DE ALINHAMENTO DOS POSTES A SEREM IMPLANTADOS, EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL.
- 5 - APRESENTAR NO DIA DA SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO OFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, AUTORIZANDO A INSTALAÇÃO, FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CONTA DO CIDADÃO.
- 6 - A OBRAS DEVERÁ SER EXECUTADA POR EMPRESA CREDENCIADA, JUNTO AO CARI, APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA, JUNTO A SOLICITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO CART DE EXECUÇÃO.
- 7 - TODOS OS POSTES E CAIXAS DE PASSAGEM DEVERÃO SER INSTALADOS NAS CALÇADAS, PORÉM PARA MELHOR VISIBILIDADE, DEVERÃO SER FORMADAS AS SEQUÊNCIAS DE ILUMINAÇÃO.
- 8 - OS POSTES QUE SUSTENTAM AS REDES MÓVEIS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, DEVEM SER INSTALADOS NAS DIVISAS DE LOTES (SE APPLICA) CONFORME PROJETO.

 **energisa**
DCMD

Esta aprovação não exige a firma contratada das responsabilidades quanto ao atendimento às especificações e normas aplicáveis.

Nº Aprovação: 3144822 DCMD/2022.
Data: 28/11/2022


Valdir José Martins Negreiros

 CENEL CONCEITO ENERGIA LTDA	RDR TRIFÁSICA CLASSE 13,8 KV
OP/RIO: BOESING INCORPORADORA LTDA	AR
OP/DE: BOESING INCORPORADORA	FO
OP/FO: 7 X 45; 5 X 75 e 17 X 112,5 kVA 13,8 KV 220/127 V	

A1